





2024

Energetikai szakreferens éves riport kivonata



Megfelel a következőknek:
27/2012 EU irányelv
2015. évi LVII törvény
122/2015.(V.26) Korm. rendelet
2/2017.(II.16.) MEKH rendelet

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
2030 Érd, Fehérvári út 67.
Adószám: 23921917-2-13

Energiahordozók éves szintű részarányos összehasonlítása

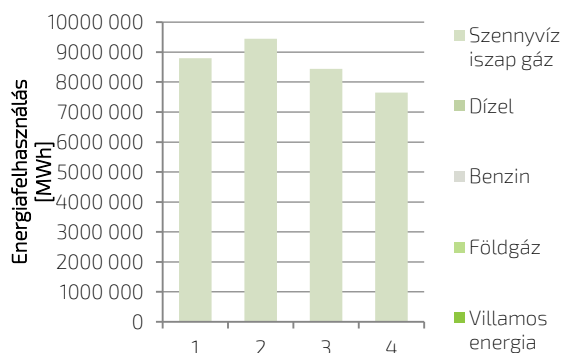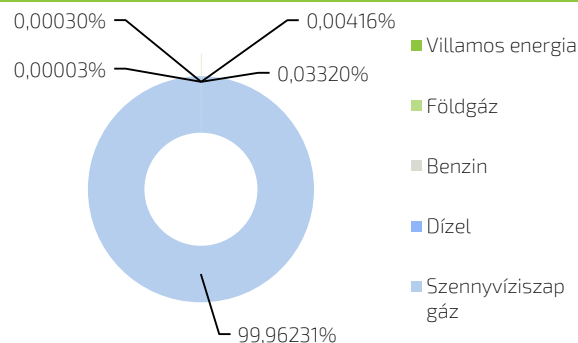

Energiahordozók költségeinek éves szintű részarányos összehasonlítása

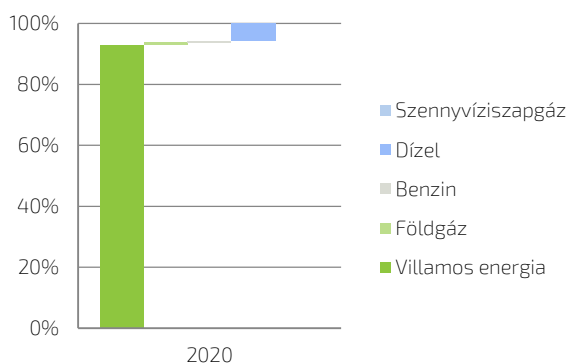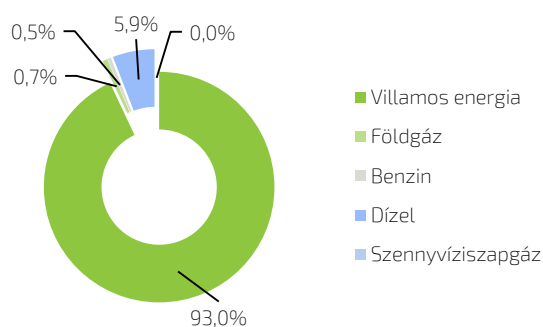

Energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elért energiamegtakarítás

1. számú intézkedés

1.	Intézkedés műszaki tartalma	Térvilágítás korszerűsítés
2.	Érintett műszaki rendszer	Szennyvíztisztító Telep belső úthálózat
3.	Részterület megjelölése (épület, tevékenység, szállítás)	Szállítás
4.	Energiahordozó	Villamos energia
5.	Tervezett energiamegtakarítás mértéke	3 285
6.	Megtérülési idő (év)	1,5

2. számú intézkedés

1.*	Intézkedés műszaki tartalma	Világítás korszerűsítés
2.*	Érintett műszaki rendszer	Szociális épület folyosó világítás
3.*	Részterület megjelölése (épület, tevékenység, szállítás)	Épület
4.*	Energiahordozó	Villamos energia
5.*	Tervezett energiamegtakarítás mértéke	584
6.*	Megtérülési idő (év)	0,8

Szemléletformálási intézkedések adatai

1. számú intézkedés

Nem történt ilyen intézkedés

Szemléletformálási intézkedések adatai

A villamosenergia felhasználás **3,39%**-kal csökkent az előző 3 év átlagához képest, de a szervezet villamosenergia felhasználása továbbra is meghaladja a 122/2015. (V.26.) Korm. Rendelet 7/A. § 1. pontja szerint rögzített 400 000 kWh villamos energiát.

A földgáz felhasználás **83,49%**-kal csökkent az előző 3 év átlagához képest, így a szervezet földgáz felhasználása továbbra sem haladja meg a 2015. évi LVII. törvény 1. § 16. pontja szerint rögzített 100 000 m³ földgázt.

A benzin felhasználás **35,30%**-kal csökkent az előző 3 év átlagához képest, így a szervezet benzin felhasználása továbbra sem haladja meg a 2015. évi LVII. törvény 1. § 16. pontja szerint rögzített 3 400 GJ hőmennyisége.

A dízel felhasználás **1,35%**-kal nőtt az előző 3 év átlagához képest, de a szervezet dízel felhasználása továbbra sem haladja meg a 2015. évi LVII. törvény 1. § 16. pontja szerint rögzített 3 400 GJ hőmennyisége.